

Số: ~~1928~~/KL-STNMT

Quảng Bình, ngày ~~16~~ tháng 10 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01 /BC-ĐTTr ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 129/QĐ-TNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở TN&MT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

I. Khái quát chung

Có 21 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được thanh tra, gồm các loại hình hoạt động sau: khám chữa bệnh, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến dăm giấy... Tại thời điểm Thanh tra có 20 đơn vị đang hoạt động sản xuất bình thường và 01 đơn vị (Công ty Cổ phần gỗ Đăng Việt) đang tạm dừng hoạt động. Trong 21 đơn vị được Thanh tra có:

- 10 đơn vị lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường,
- 05 đơn vị lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
- 04 đơn vị lập Bản cam kết bảo vệ môi trường,
- 02 đơn vị lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,


II. Kết luận

2.1. Về lĩnh vực môi trường

a. Về ưu điểm

Nhìn chung, các đơn vị được thanh tra đã có những cố gắng trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đã thực hiện khá đầy đủ các hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định như: lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ hàng năm theo đúng quy định

Trong quá trình hoạt động công tác bảo vệ môi trường đã được các đơn vị từng bước quan tâm, chú trọng. Các đơn vị đã có các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đầu tư các công trình bảo vệ môi trường theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt như: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xử lý bụi, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, trồng cây xanh trong khuôn viên, bê tông hoá sân đường nội bộ...

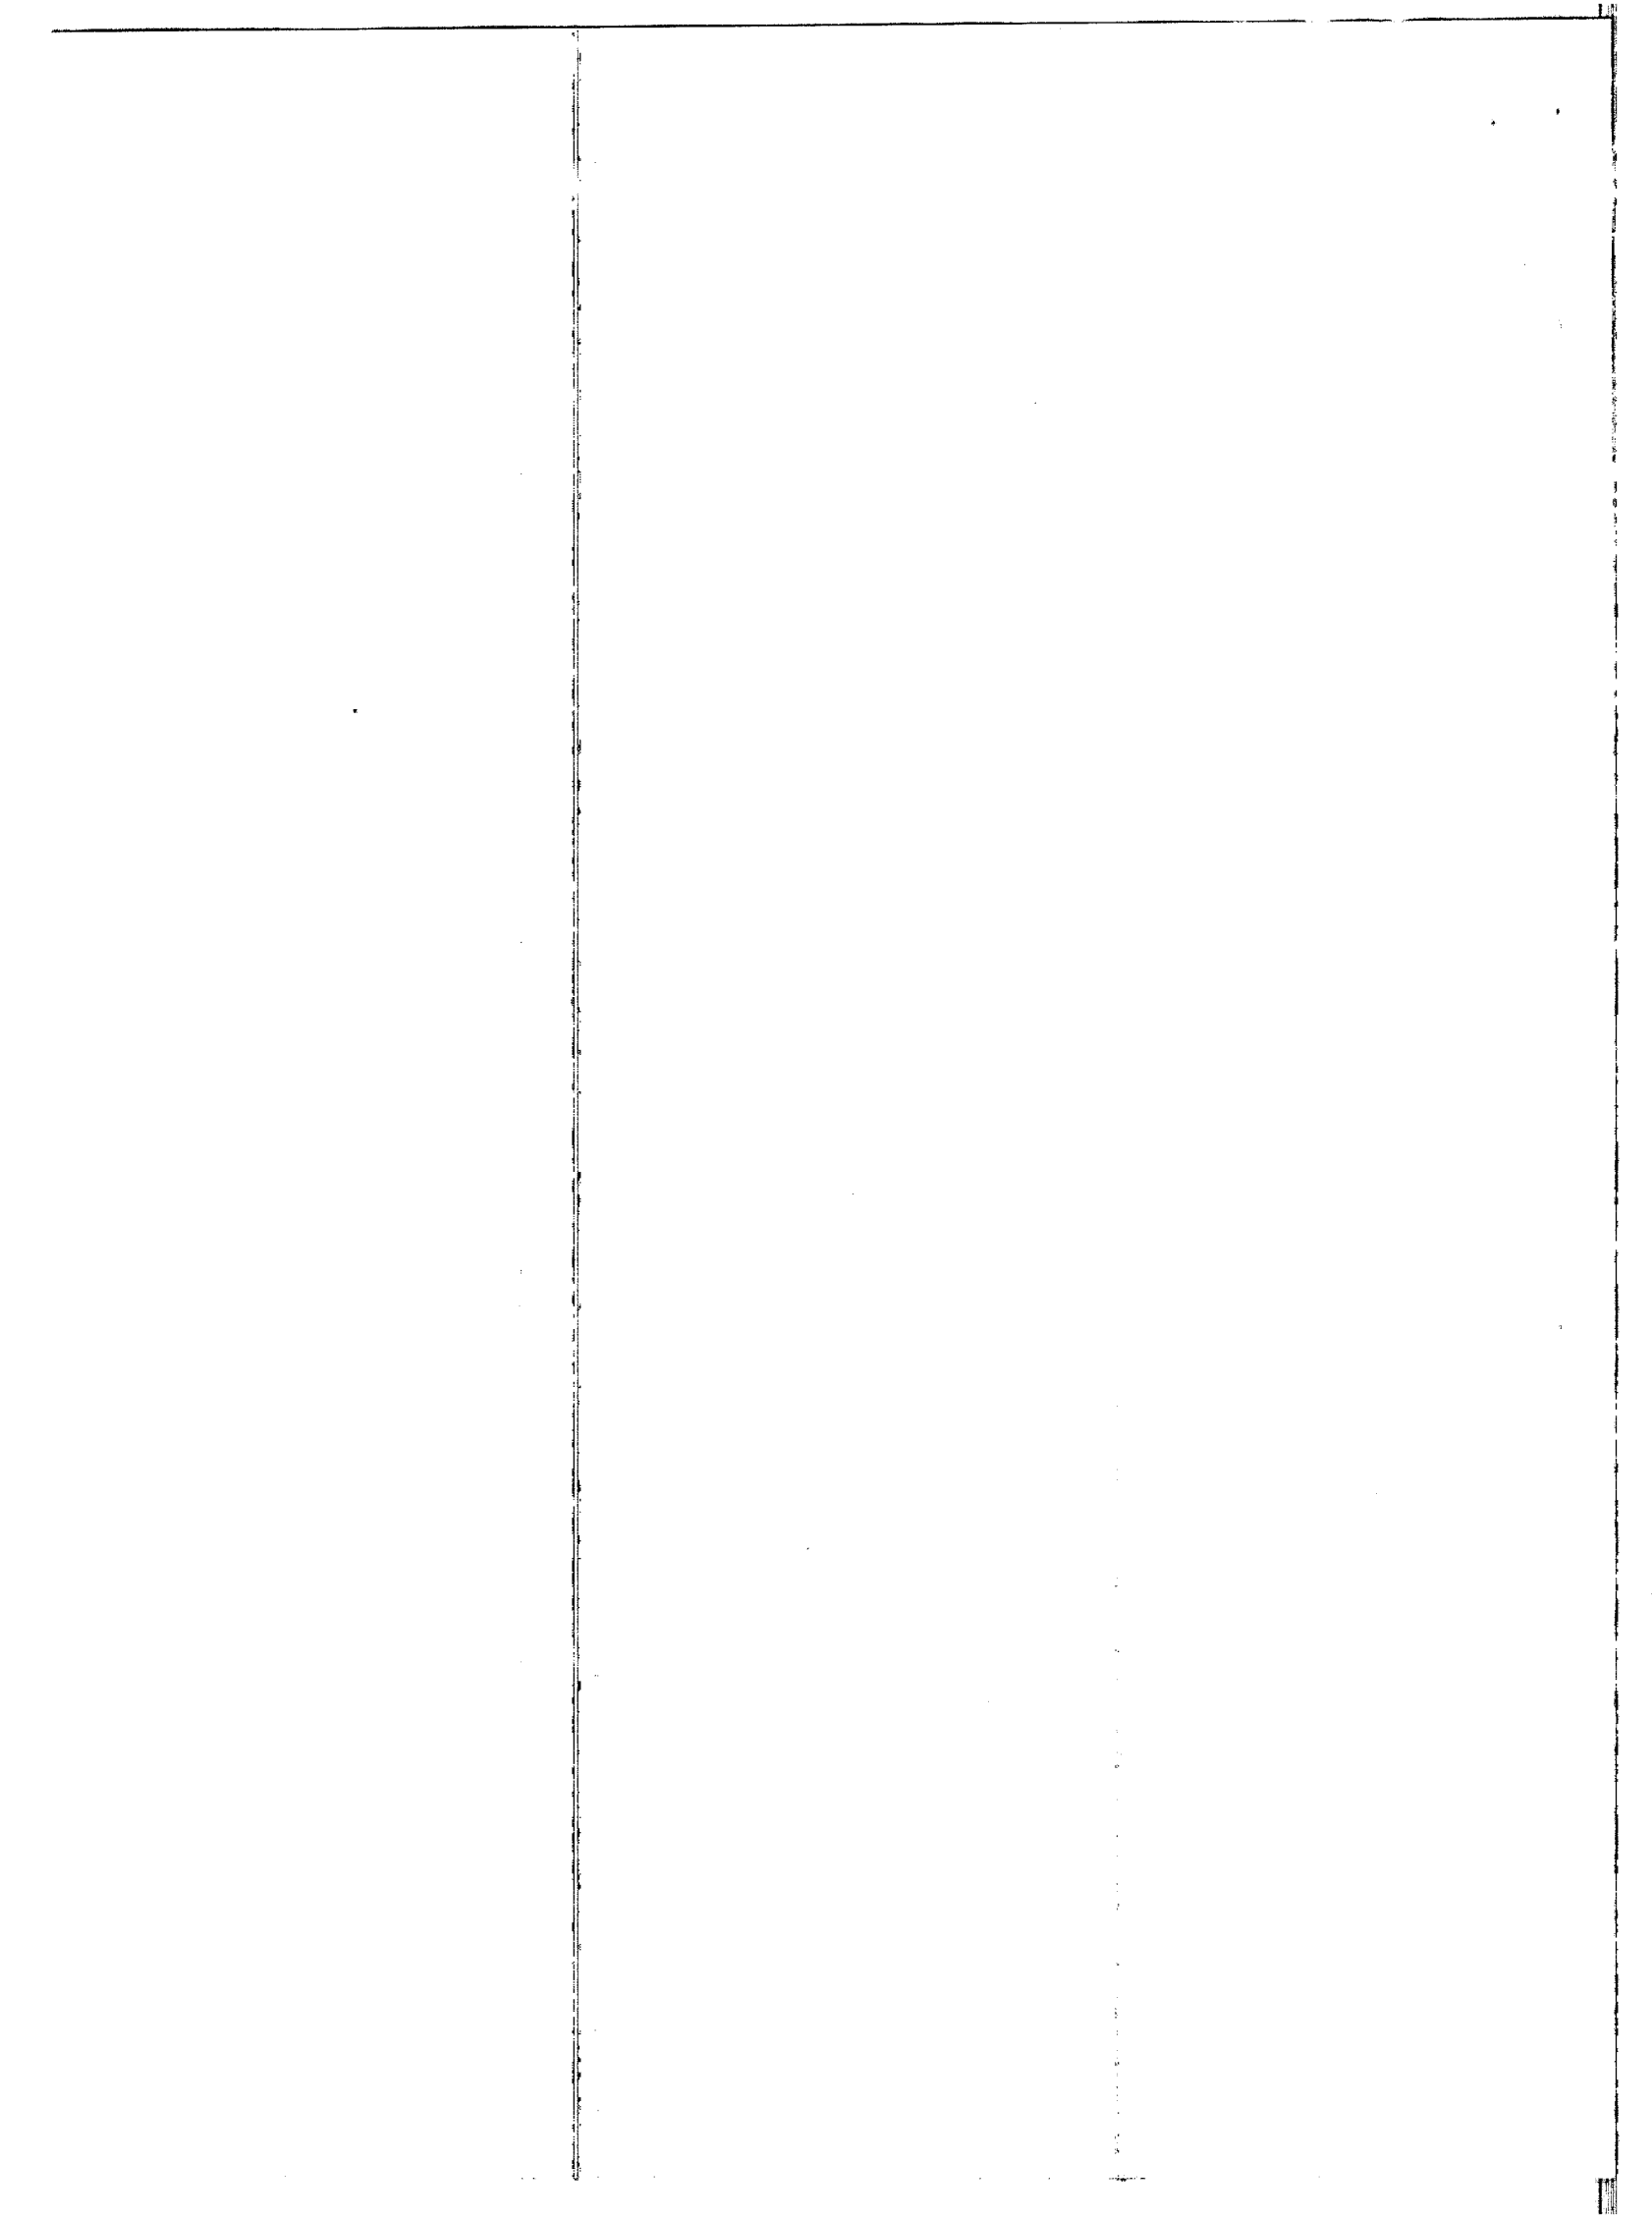

b. Các tồn tại, vi phạm

- Có 03 đơn vị (Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy; Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình) thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng chưa báo cáo cấp có thẩm quyền để được xác nhận là thực hiện không đúng quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

- Nhà máy gạch không nung và trạm trộn bê tông thuộc Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên đã bổ sung hạng mục đầu tư (xây dựng thêm trạm tiếp nhiên liệu trong khuôn viên Nhà máy) không có trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà không có báo cáo với cơ quan quản lý nhà có thẩm quyền là thực hiện không đúng quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Không lập, phê duyệt, niêm yết công khai Kế hoạch quản lý môi trường tại nơi thực hiện dự án và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ gồm các đơn vị: Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng ; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trường Thành; Công ty TNHH S&D Quảng Bình; Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên.

- Công ty CP xây dựng VNECO12 không thực hiện giám sát chất lượng nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt theo nội dung của Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.


- Có 8 đơn vị chưa thực hiện xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 điều 100 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (có phụ lục 01 kèm theo)

- Có 6 đơn vị chưa kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là thực hiện không đúng quy định tại Điều 2 Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, gồm: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Nguyễn Anh II; Công ty TNHH S&D Quảng Bình; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng; Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình.

- Có 13/21 đơn vị không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định là thực hiện không đúng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (có phụ lục 02 kèm theo).

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình chưa đăng ký cấp lại chủ nguồn thải nguy hại khi đã hết hạn là thực hiện không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

- Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình có khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm đến mức phải đăng ký lại chủ nguồn thải nguy hại nhưng chưa

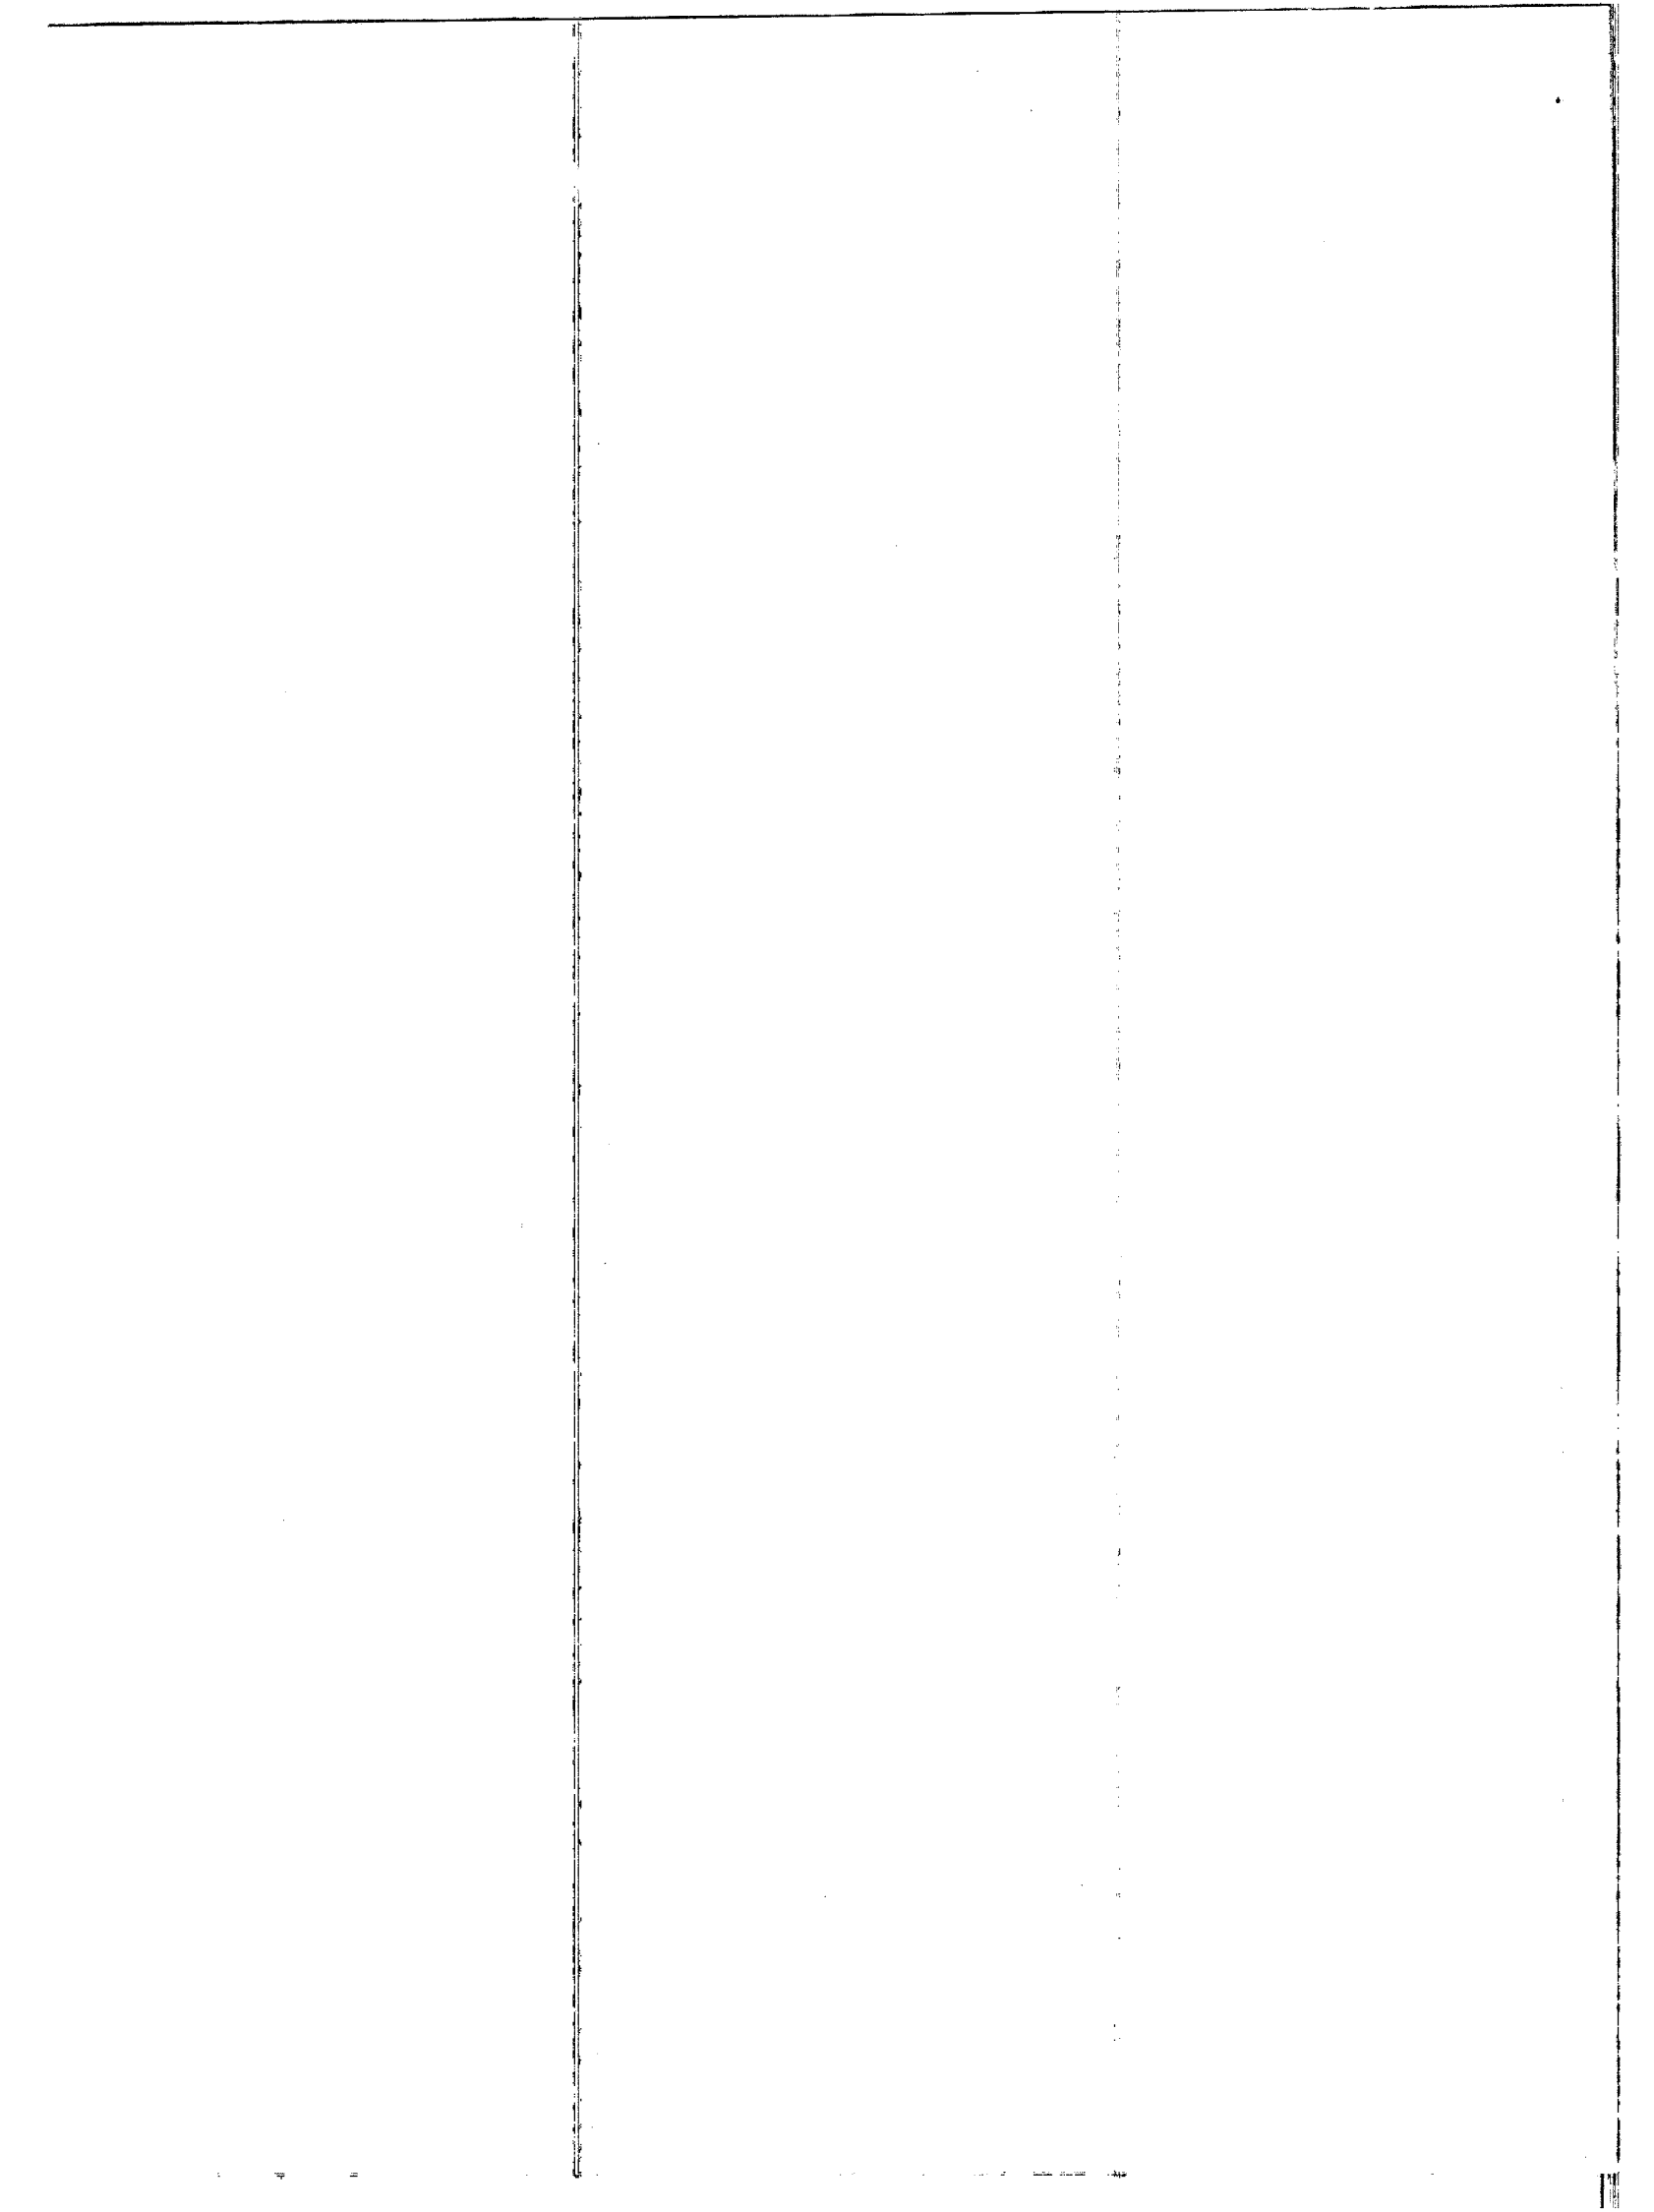

thực hiện việc đăng ký là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

- 10/21 đơn vị chưa tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn trong khuôn viên đơn vị theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt là thực hiện không đúng tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (*có phụ lục 03 kèm theo*).

- Công ty TNHH S&D Quảng Bình và Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình chưa thực hiện đầu nối để xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung trong Khu công nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương chưa thực hiện đầu nối nước thải tại các chuồng trại chăn nuôi về hệ thống xử lý hầm Biogas để xử lý trước khi thải ra các hồ chứa của đơn vị là thực hiện không đúng nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Có 08/21 đơn vị có một số chỉ tiêu phân tích trong nước thải vượt Quy chuẩn cho phép mà vẫn tiến hành thải ra môi trường là thực hiện không đúng tại điểm a khoản 1 Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Kết quả Thanh tra cho thấy có rất nhiều đơn vị khám chữa bệnh có phát sinh chất thải y tế nguy hại đã hợp đồng với các Bệnh viện trên địa bàn để xử lý nhưng không thực hiện chuyển giao hoặc chuyển giao không đầy đủ rác thải y tế nguy hại phát sinh cho Bệnh viện để xử lý là thực hiện không đúng tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT- BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế.


Để xảy ra các vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc các Công ty có vi phạm. Đồng thời Chi cục BVMT cũng liên đới trách nhiệm trong thực hiện chức năng Quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao phụ trách.

2.2. Về lĩnh vực tài nguyên nước

a. Về ưu điểm

Nhìn chung, các đơn vị được thanh tra đã có những cố gắng trong việc chấp hành pháp luật về khai thác và sử dụng về tài nguyên nước theo quy định, một số đơn vị đã có Giấy phép khai thác nước dưới đất và nước mặt như: Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Nhiều đơn vị đã quan tâm thực hiện xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước như: Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình, Công ty TNHH chế biến bột cá nông sản Quảng Bình, Công ty TNHH S&D Quảng Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Trong quá trình hoạt động một số đơn vị đã chủ động trong kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Phát, Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình, Công ty TNHH chế biến bột cá nông sản Quảng Bình, Công ty CP nhựa thông XNK Quảng Bình .

- Việc sử dụng tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép về cơ bản là tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều đơn vị đều sử dụng nguồn nước máy do Công ty cấp thoát nước trên địa bàn cung cấp.

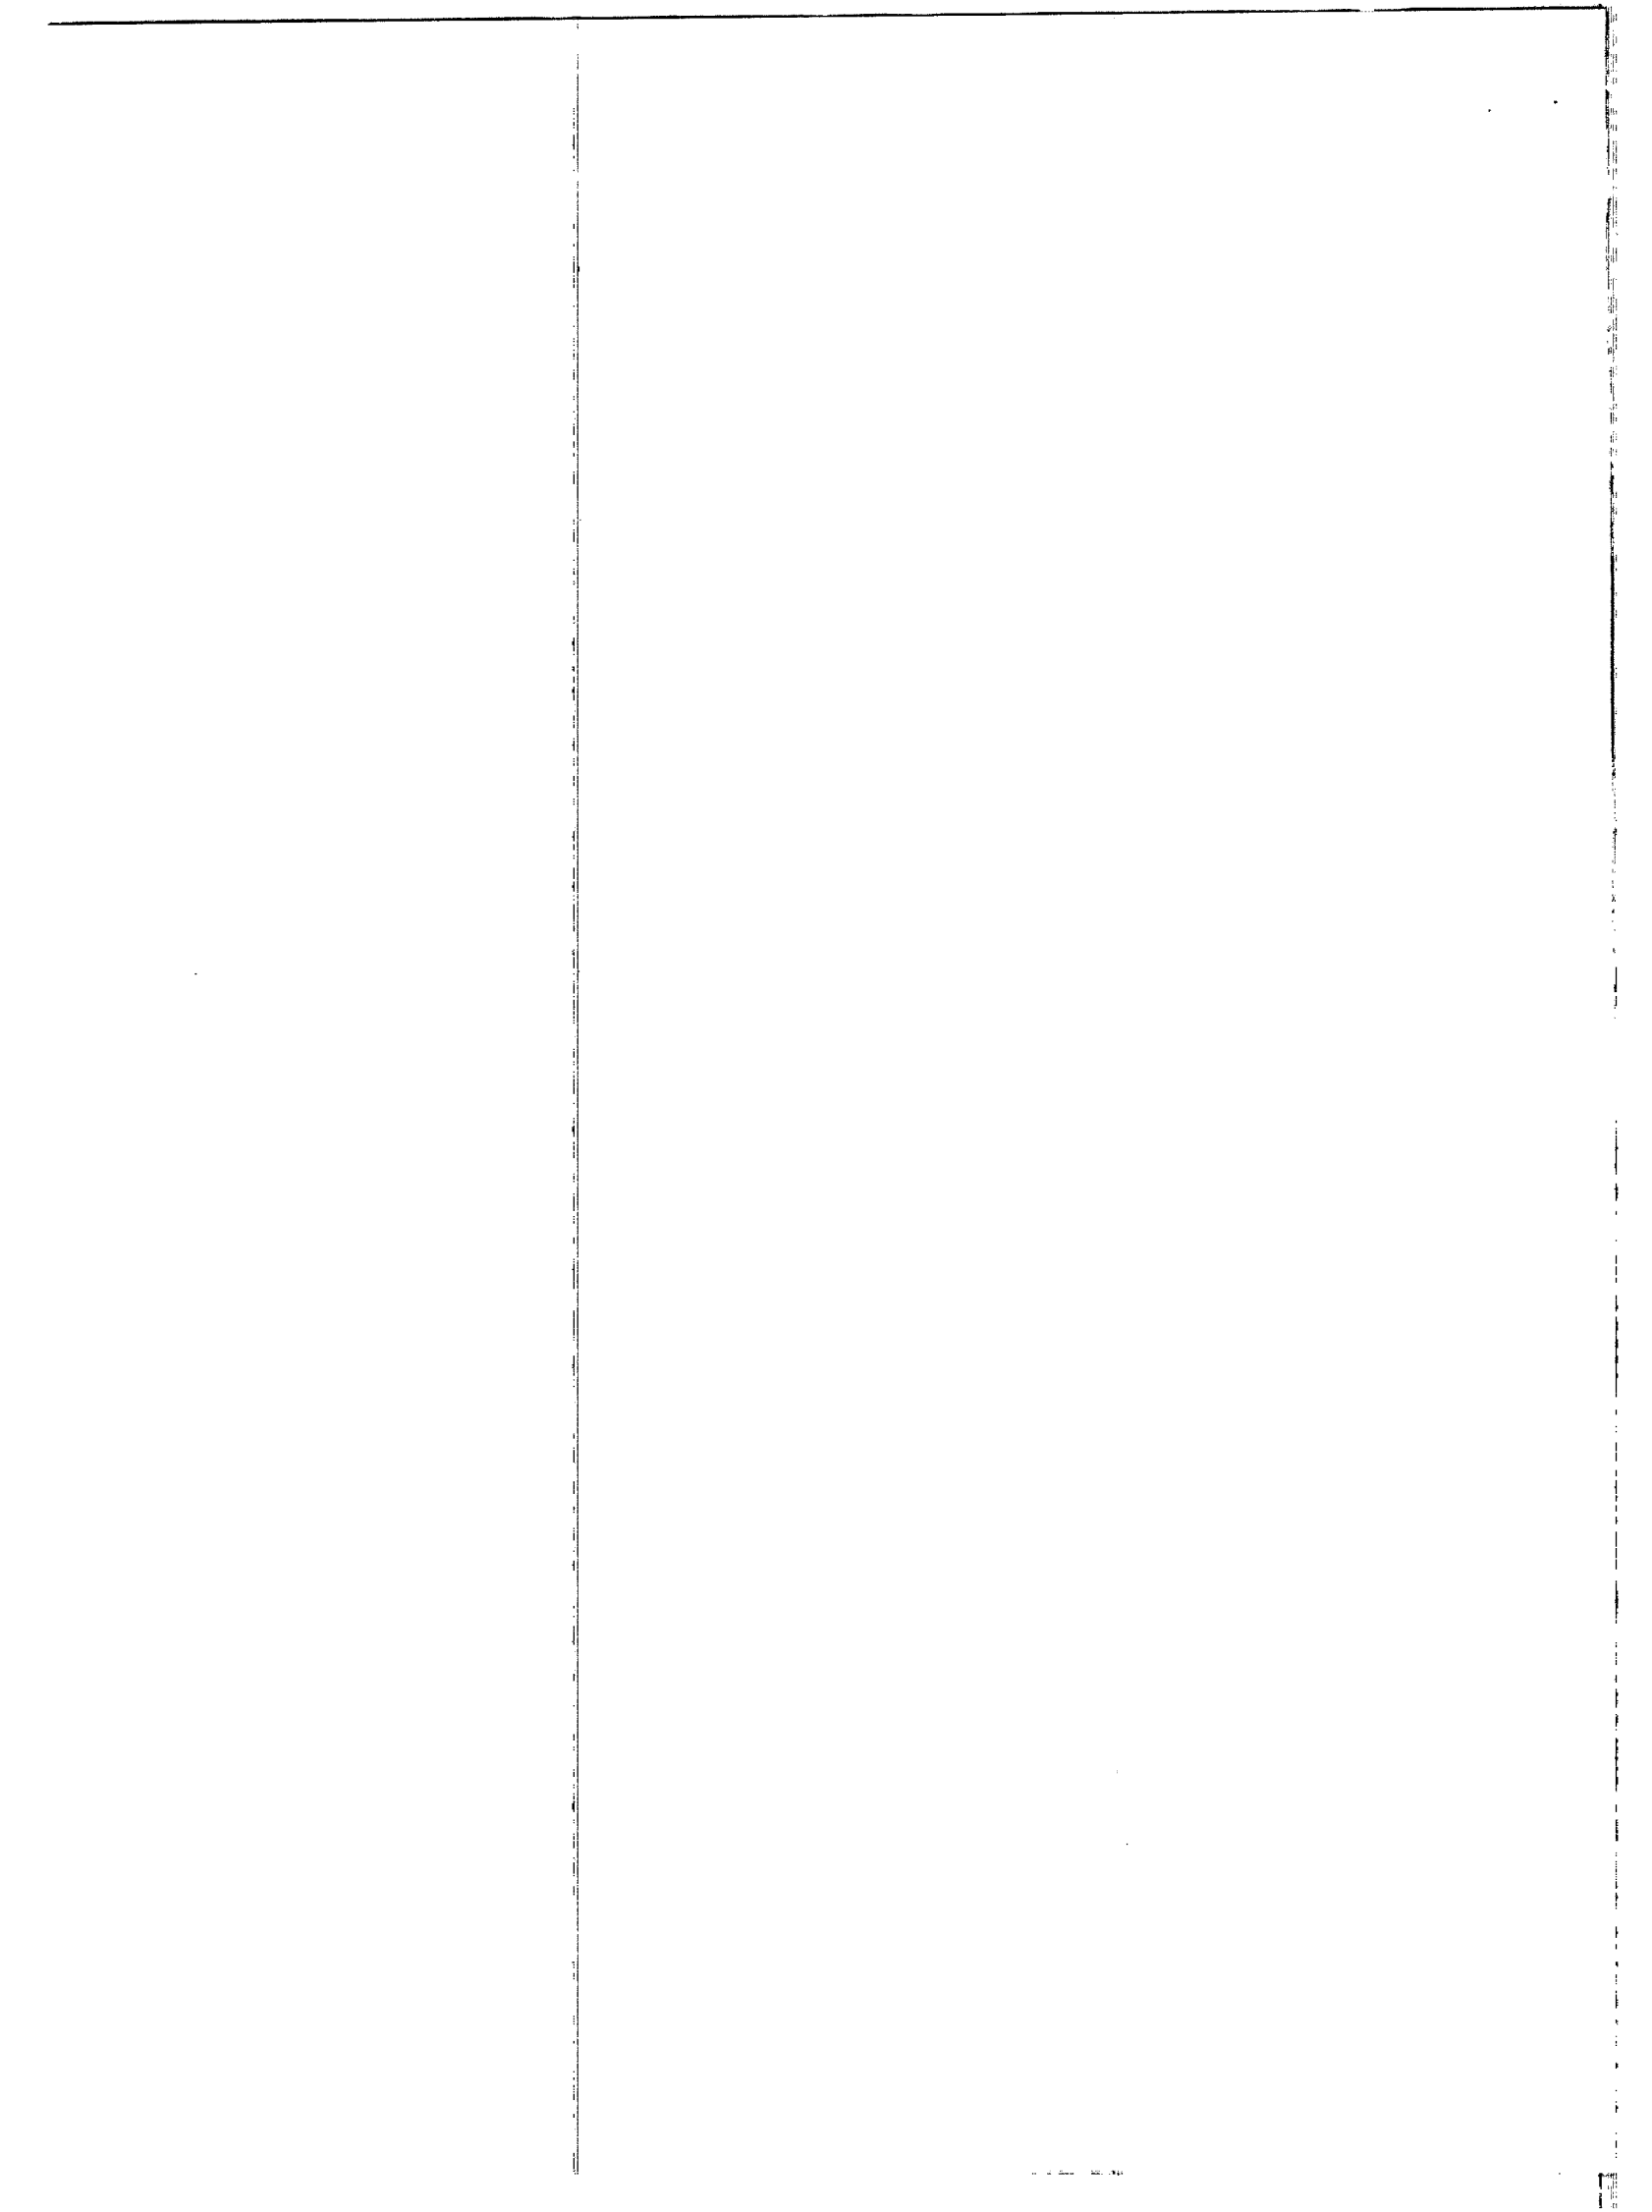

b. Các tồn tại, vi phạm

- Thực hiện khai thác, sử dụng nước dưới đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép là vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 44, Luật Tài nguyên nước năm 2012 và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 201/2013/NĐ-CP) gồm các đơn vị sau: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng ; Công ty CP bê tông Phan Vũ.

- Thực hiện xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có thẩm quyền cấp Giấy phép xả thải của cấp có thẩm quyền là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP gồm các đơn vị sau: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phát; Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Nguyên Anh II ; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng; Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

+ Bệnh viện đa khoa Đồng Hới giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã hết hạn từ ngày 07/6/2017 nhưng chưa tiến hành xin cấp lại theo quy định là thực hiện không đúng quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012.


Để xảy ra các vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc các Công ty; đồng thời Phòng Tài nguyên nước thuộc Sở TN&MT cũng liên đới chịu trách nhiệm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

III. Kiến nghị

Từ kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

1. Đối với các đối tượng được thanh tra

- Yêu cầu các đơn vị được thanh tra phải khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm theo kết quả thanh tra đã chỉ ra. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đầu tư và quan tâm hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nhằm xử lý triệt để nước thải, khí thải phát sinh đạt QCVN trước khi thải ra môi trường; thực hiện việc thu gom và quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ việc giám sát môi trường định kỳ.

- Yêu cầu 03 đơn vị gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trong năm 2017. 

- Yêu cầu Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên phải có văn bản giải trình, báo cáo với cơ quan quản lý nhà có thẩm quyền về việc bổ sung thêm Trạm cấp nhiên liệu trong khuôn viên Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm. Thời gian thực hiện trước ngày 20/10/2017.

- Yêu cầu 04 đơn vị gồm: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên, Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trường Thành, Công ty TNHH S&D Quảng Bình phải tiến hành lập, phê duyệt, niêm yết công khai Kế hoạch quản lý môi trường tại nơi thực hiện dự án và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian thực hiện trước ngày 30/10/2017

- Yêu cầu Công ty CP xây dựng VNECO12 thực hiện việc giám sát các chỉ tiêu nước mặt, nước ngầm trong Báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm theo đúng nội dung đã cam kết trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

- Yêu cầu các 08 đơn vị (có phụ lục 01 kèm theo) phải thực hiện các biện pháp xử lý nước thải đạt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Thời gian thực hiện trong năm 2017 nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu 06 đơn vị gồm: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Nguyễn Anh II; Công ty TNHH S&D Quảng Bình; DNTN Thanh Hương; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng; Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình phải thực kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 20/10/2017.

- Yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình phải thực hiện các thủ xin cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/10/2017.


- Yêu cầu 13 đơn vị tại phụ lục 02 kèm theo phải thực hiện việc kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại phát sinh định kỳ theo quy định và trong báo cáo phải nêu rõ khối lượng chất thải nguy hại phát sinh.

- Yêu cầu 10 đơn vị tại phụ lục 03 kèm theo phải tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn trong khuôn viên đơn vị. Thời gian thực hiện trong năm 2017.

- Yêu cầu Công ty TNHH S&D Quảng Bình và Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình phải thực hiện đấu nối để xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung trong Khu công nghiệp. Thời gian thực hiện trong năm 2017.

- Yêu cầu các đơn vị sau phải thực hiện các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gồm: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Nguyễn Anh II; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vượng; Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Phát. Thời gian thực hiện trước ngày 30/11/2017.

- Yêu cầu các đơn vị sau phải thực hiện các thủ tục theo quy định để được cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất theo quy định, gồm: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Bệnh viện đa khoa

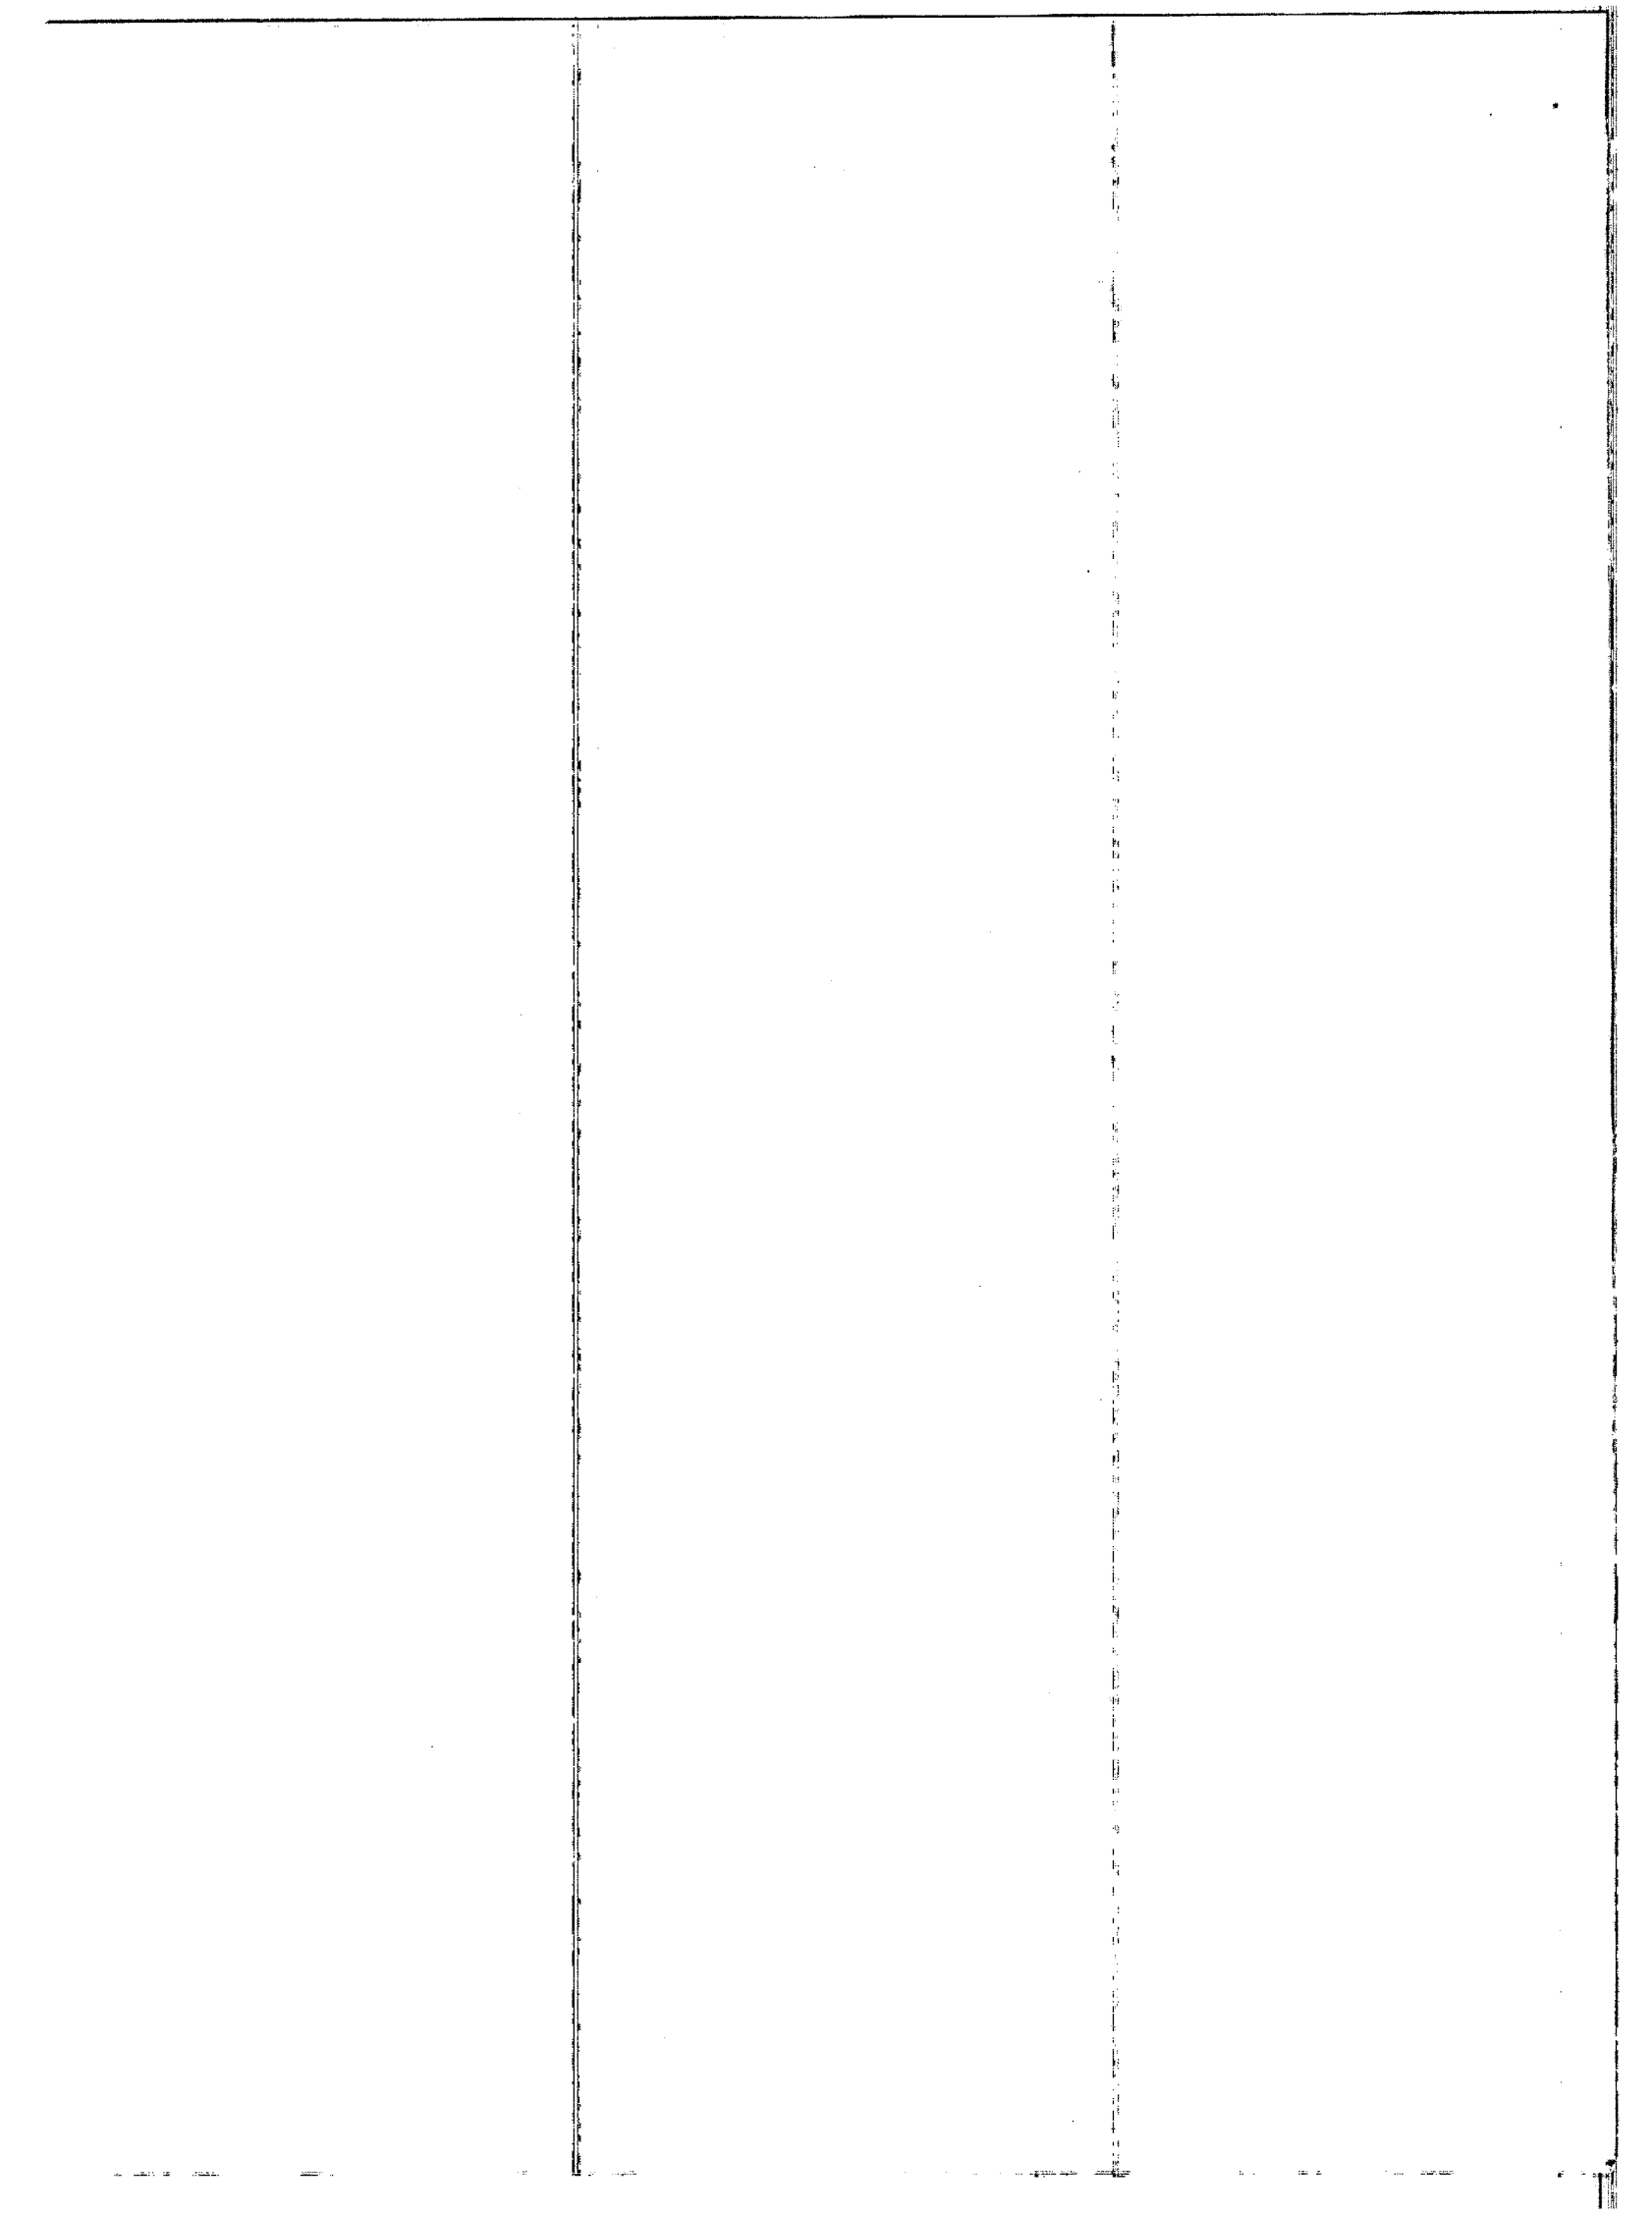

huyện Quảng Ninh; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vương ; Công ty CP bê tông Phan Vũ. Thời gian thực hiện trước ngày 30/11/2017.

- Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương thực hiện đấu nổi nước thải tại các khu nuôi gia súc vào hệ thống xử lý hầm Biogas để xử lý trước khi khi thoát về các hồ chứa. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2017.

Các đơn vị có các vi phạm nêu trên phải nghiêm túc khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở TN&MT trước ngày 30/10/2017. Đơn vị nào không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các đơn vị thuộc Sở


- Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để cơ sở nhận thức được và có trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn các đơn vị nêu trên thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ở các đơn vị được thanh tra để báo cáo Giám đốc Sở xử lý theo quy định.


- Giao phòng Tài nguyên nước hướng dẫn các đơn vị: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Nguyên Anh II; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vương; Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Phát thực hiện các thủ tục để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; và các đơn vị: Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và TM Thanh Thiên; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương; Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; Công ty TNHH 1 TV bê tông Hưng Vương; Công ty CP bê tông Phan Vũ thực hiện các thủ tục cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ; đồng thời thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện phải đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 44 của Luật Tài nguyên nước, Điều 16 Nghị định 201/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Khi tham mưu quyết định cấp phép khai thác tài nguyên nước phải có quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân được cấp phép lắp đặt thiết bị theo dõi lưu lượng khai thác để đảm bảo cho công tác quản lý.

- Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có phát sinh chất thải y tế nguy hại đã hợp đồng với Bệnh viện trên địa bàn để xử lý nhưng không thực hiện chuyển giao hoặc chuyển giao không đầy đủ rác thải y tế nguy hại phát sinh cho Bệnh viện để xử lý, giao Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2018 để kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định.

- Giao Chánh thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khắc phục các vi phạm theo Kết luận thanh tra này của các đối tượng được thanh tra và các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở theo quy định.

3. Đối với các huyện, thành phố, thị xã

Đề nghị UBND các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh; UBND Thị xã Ba Đồn, UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo Phòng TN&MT tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên nước của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

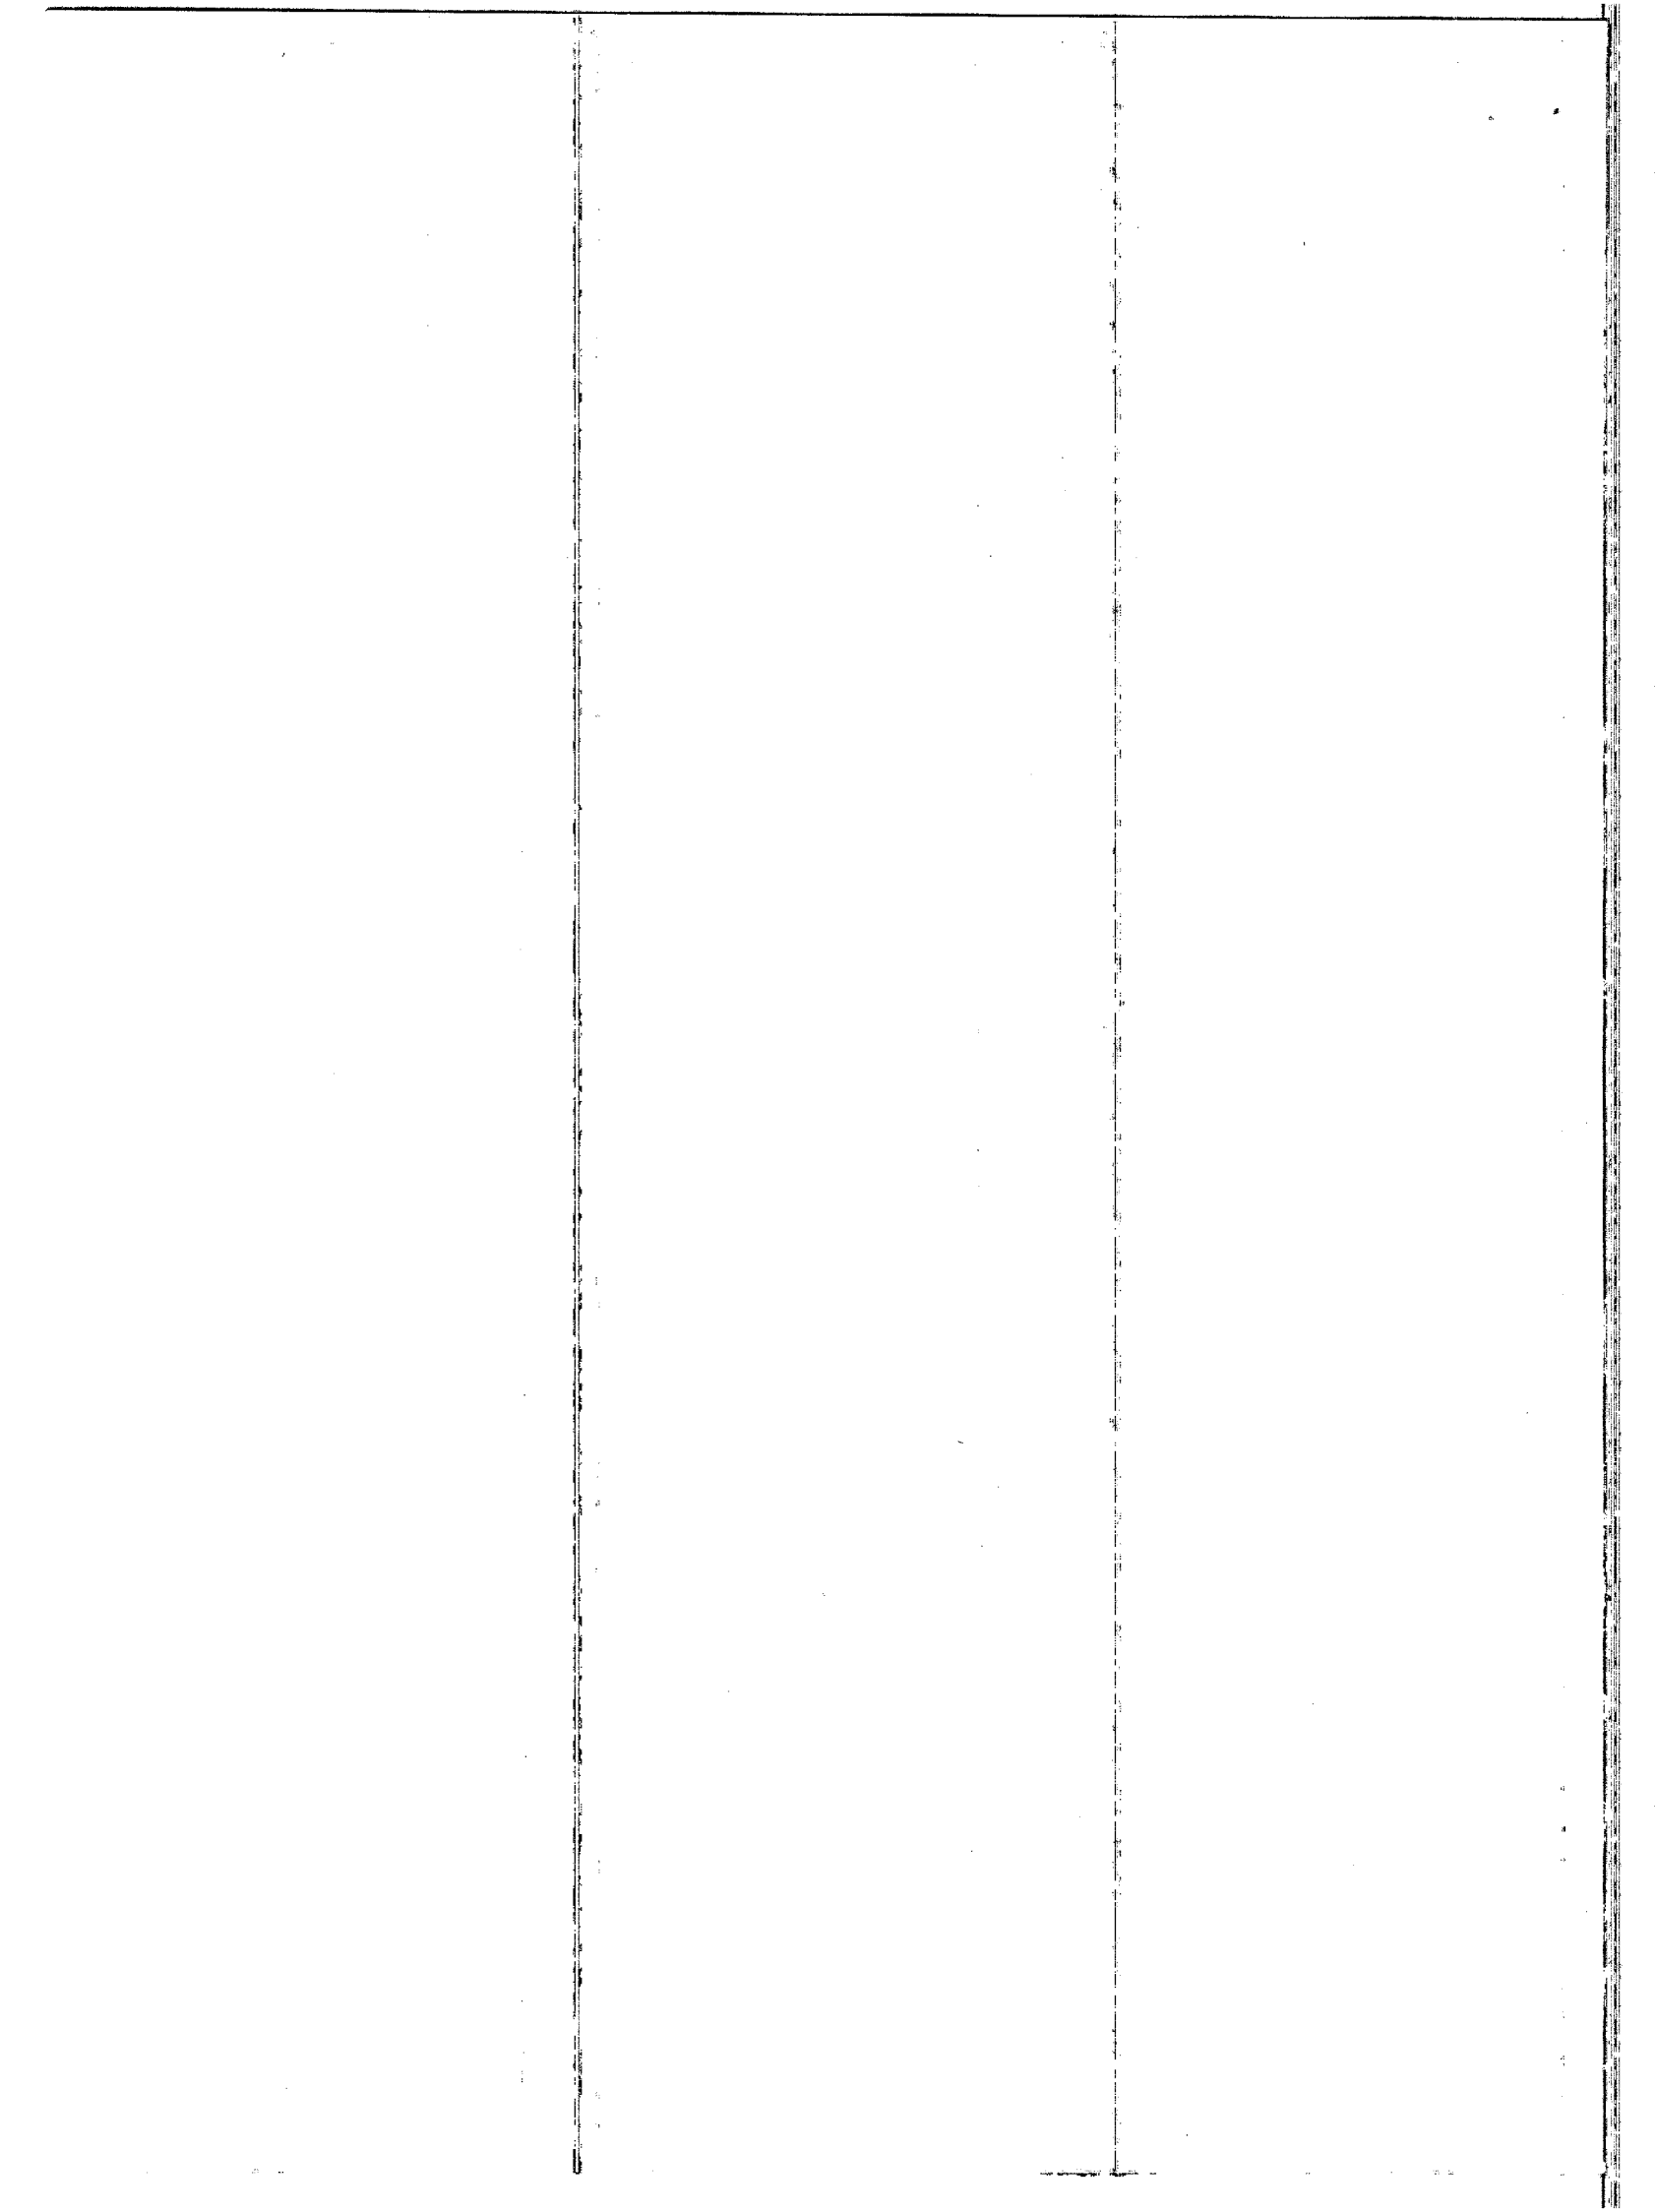


Trên đây kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Yêu cầu các đơn vị được thanh tra và các tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận này trước ngày 30/10/2017 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường. (Địa chỉ: Số 105 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)./.

Nơi nhận:


- UBND tỉnh;
- Thanh tra Bộ TNMT;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch, TX. Ba đơn
Lệ Thủy, Quảng Ninh và Thành phố Đồng Hới;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Bảo vệ Môi trường;
- Phòng Tài nguyên nước;
- Các đơn vị được thanh tra;
- Lưu: VT, hs ĐTT.


(b/c)

GIÁM ĐỐC



Trần Phong

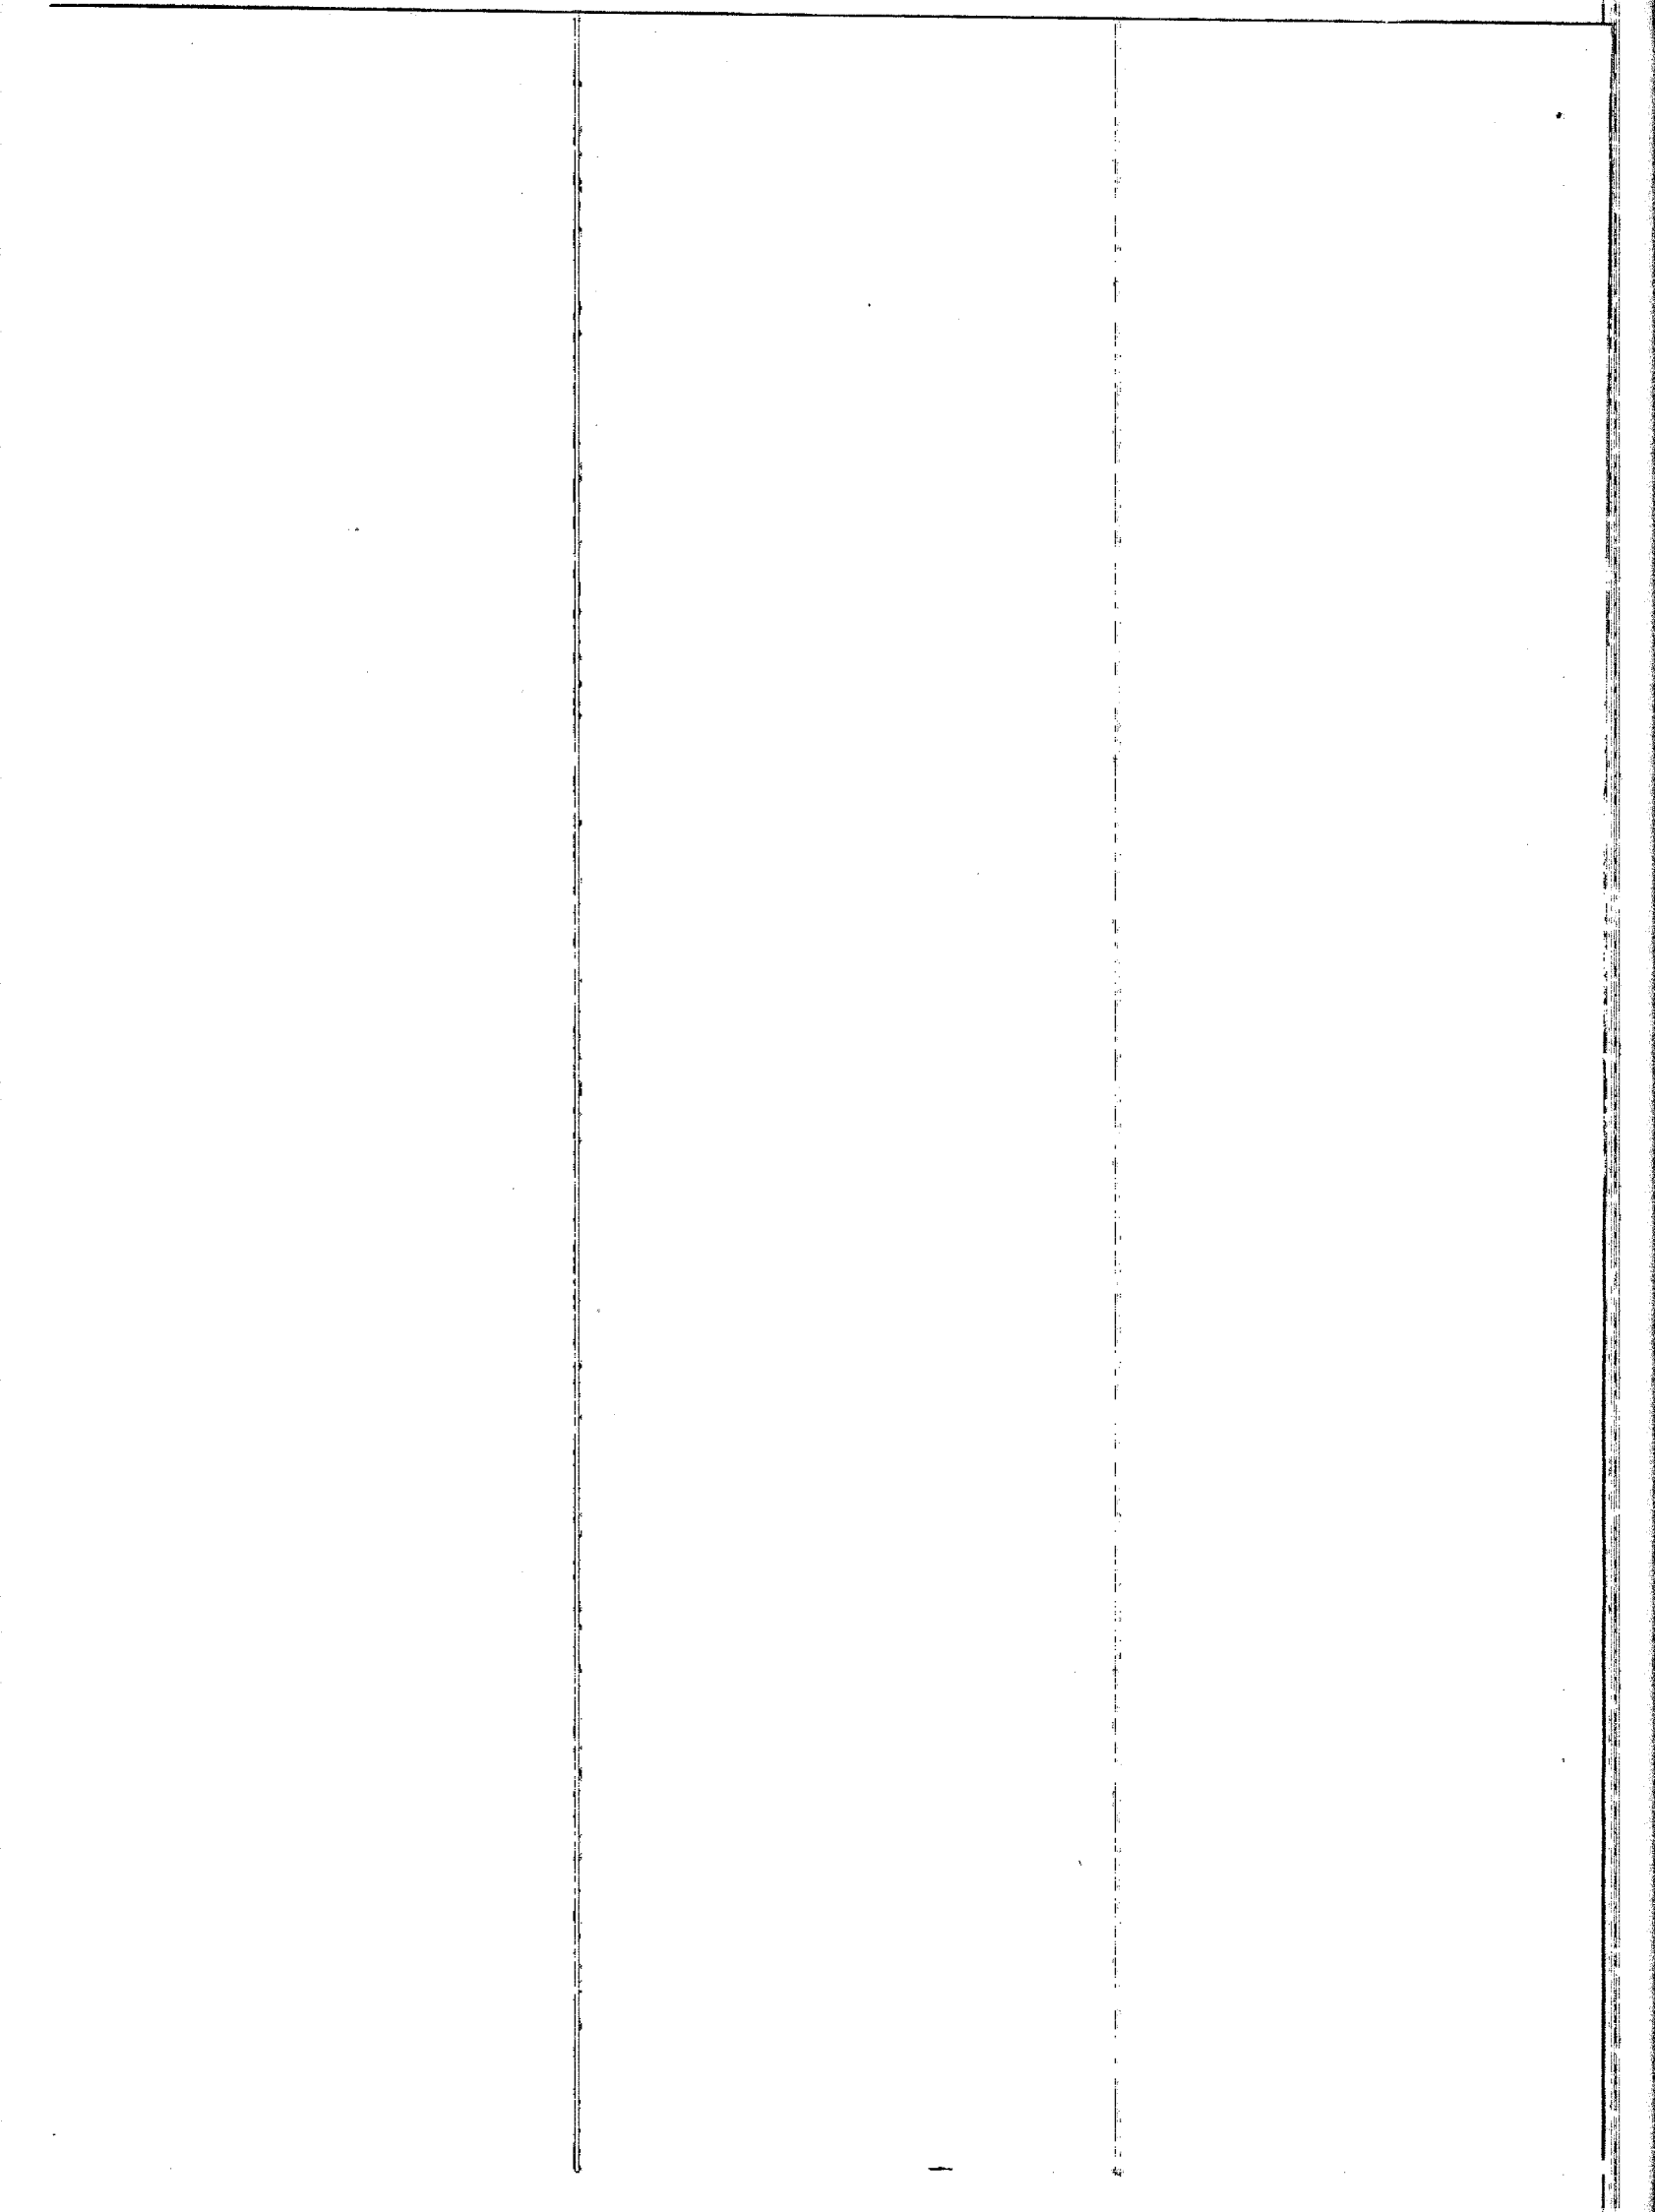




PHỤ LỤC 01

Danh sách các đơn vị có các chỉ tiêu về nước thải của đợt I/2017 vượt Quy chuẩn cho phép
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 128/KL-STNMT ngày 16/10/2017 của Sở TN&MT)


TT	Tên đơn vị	Lỗi vi phạm
1	Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới	có hàm lượng Amoni vượt quy chuẩn cho phép 2,16 lần
2	Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy	có hàm lượng Amoni vượt Quy chuẩn cho phép 1,55 lần.
3	Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch	có hàm lượng Amoni, BOD, COD, Coliform vượt Quy chuẩn cho phép lần lượt là 4,3 lần, 1,4 lần, 1,64 lần, 1,28 lần.
4	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình	có hàm lượng Amoni, BOD, COD lần lượt vượt Quy chuẩn cho phép là 3 lần, 1,42 lần và 1,08 lần.
5	Công ty TNHH Nam Việt Quảng Bình	có hàm lượng BOD và độ màu vượt Quy chuẩn cho phép lần lượt là 1,08 lần và 3,34 lần
6	Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình	có hàm lượng TSS vượt Quy chuẩn cho phép 1,5 lần
7	Công ty TNHH S&D Quảng Bình	có hàm lượng BOD và Amoni vượt Quy chuẩn cho phép lần lượt là 1,4 lần và 1,45 lần.
8	Công ty TNHH chế biến bột cá nông sản Quảng Bình	có hàm lượng BOD vượt Quy chuẩn 1,2 lần.

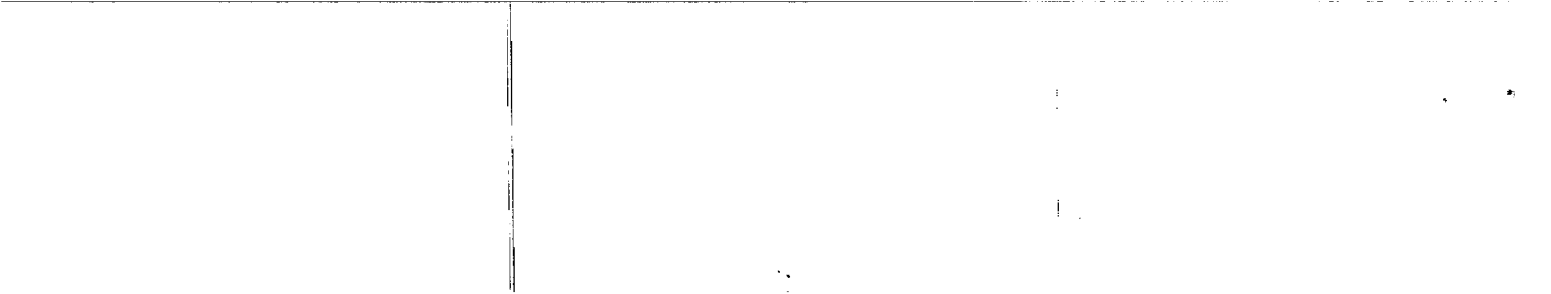

PHỤ LỤC 02

Danh sách các đơn vị chưa thực hiện việc kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ
(Kèm theo Kết luận Thanh tra số 1928/KL-STNMT ngày 16/10/2017 của Sở TN&MT)

TT	Tên đơn vị	Lỗi vi phạm
1	Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
2	Nhà máy sản xuất cấu kiện Bê tông đúc sẵn - Công ty TNHH Tư vấn - XD Tiến Phát	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
3	Nhà máy sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông - Công ty TNHH TMXD Thanh Thiên	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
4	Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Hưng Vượng - Công ty TNHH Bê Tông Hưng Vượng	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
5	Nhà máy SX cột và ống bê tông ly tâm - Công ty CP Xây dựng VNECO 12	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
6	Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Trường Thành - Công ty TNHH XNK công nghiệp Trường Thành	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
7	Nhà máy sản xuất sản phẩm từ gỗ Nam Việt Quảng Bình - Công ty TNHH Nam Việt Quảng Bình	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
8	Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp, than hoạt tính - Công ty CP Tân Hoàn Cầu	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
9	Nhà máy chế biến bột cá nông sản - Công ty Chế biến bột cá nông sản Quảng Bình	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
10	Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn - Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
11	Nhà máy may SD - Công ty CP may SD	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
12	Trang trại trên cát tại xã Hải Ninh - Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016
13	Nhà máy chế biến nhựa thông tại xã Kim Thủy - Công ty CP nhựa thông XNK Quảng Bình	Chưa thực hiện kê khai, lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ năm 2016

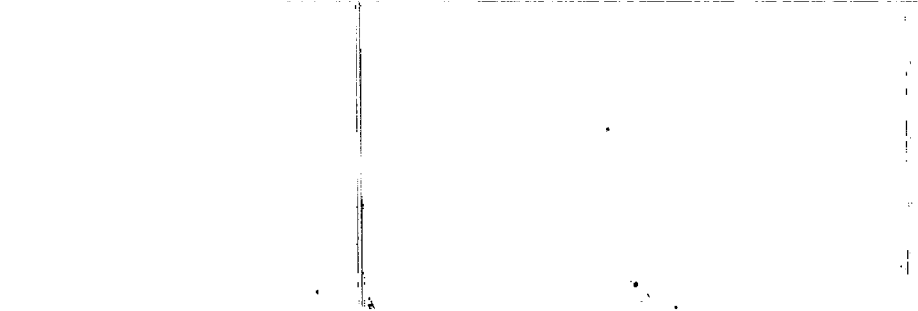

PHỤ LỤC 03
Danh sách các đơn vị chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom
nước mưa chảy tràn và nước thải
(Kèm theo Kết luận Thanh tra số: 1028/KL-STNMT ngày 16/10/2017 của Sở TN&MT)

TT	Tên đơn vị	Lỗi vi phạm
1	Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch	Chưa đầu tư hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tại khu nhà điều trị C4
2	Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Nguyên Anh- Công ty cổ phần sản xuất VLXD Nguyên Anh	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn
3	Nhà máy sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông - Công ty TNHH TMXD Thanh Thiên	Chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn ở phía Đông khuôn viên cơ sở
4	Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Hưng Vượng - Công ty TNHH Bê Tông Hưng Vượng	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, hệ thống bể thu, lọc lắng chưa được xây dựng hoàn thiện.
5	Nhà máy SX cột và ống bê tông ly tâm- Công ty CP Xây dựng VNECO 12	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn.
6	Nhà máy chế biến bột cá nông sản - Công ty Chế biến bột cá nông sản Quảng Bình	Không có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bao quanh khuôn viên cơ sở
7	Nhà máy tuyển rửa Kaolin Đồng Hới - Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình - Bohemi	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tại khu vực tập kết nguyên liệu
8	Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn - Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình	Hệ thống xử lý nước thải hiện nay của Công ty đã quá tải, không còn công năng
9	Nhà máy chế biến dăm giấy xuất khẩu - Công ty Cổ phần Gỗ Đẳng Việt	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn và chưa đầu nối với hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp
10	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Phát	Chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn

